
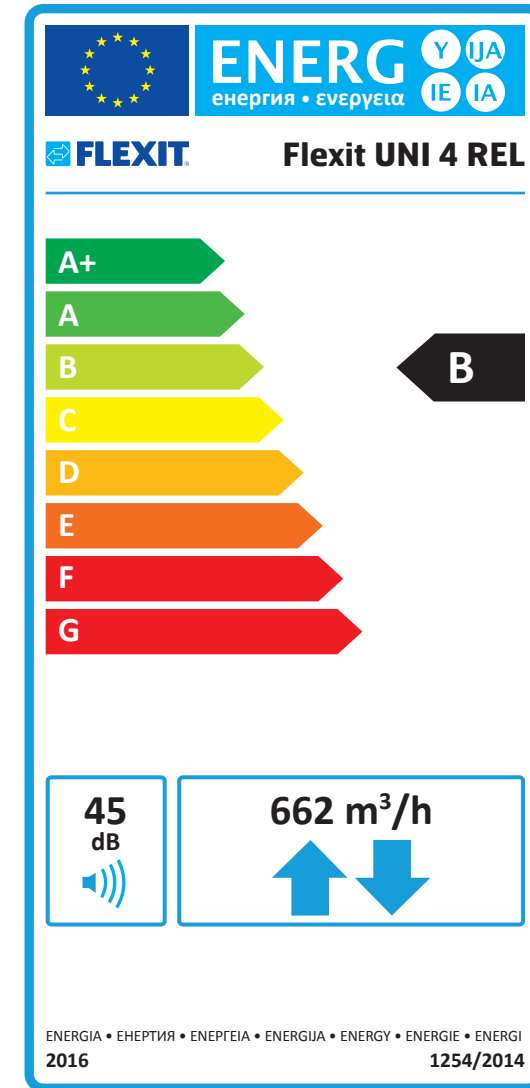
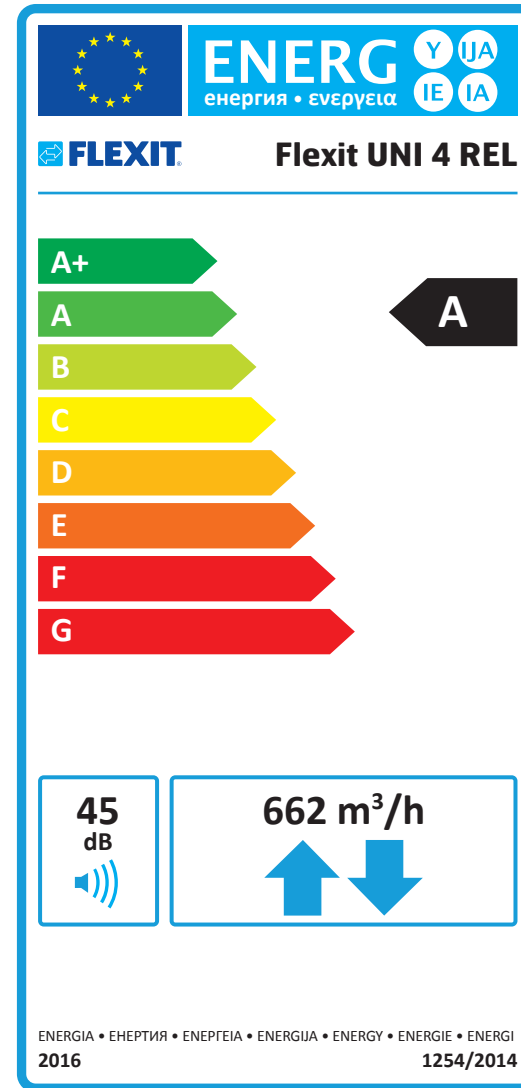
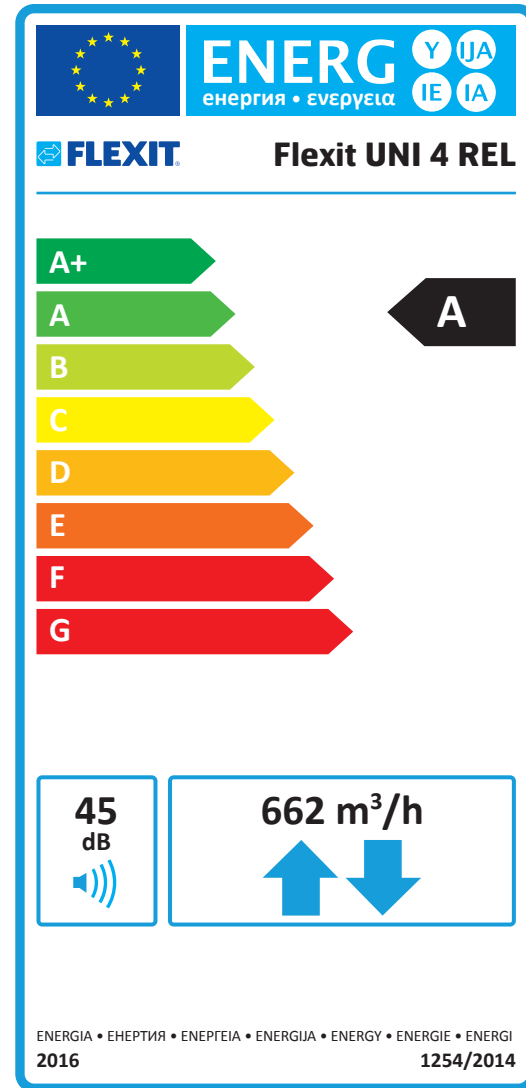


UNI 4 REL
CTRL 0,65

UNI 4 REL
CTRL 0,85

UNI 4 REL
CTRL 0,95

UNI 4 REL
CTRL 1,0

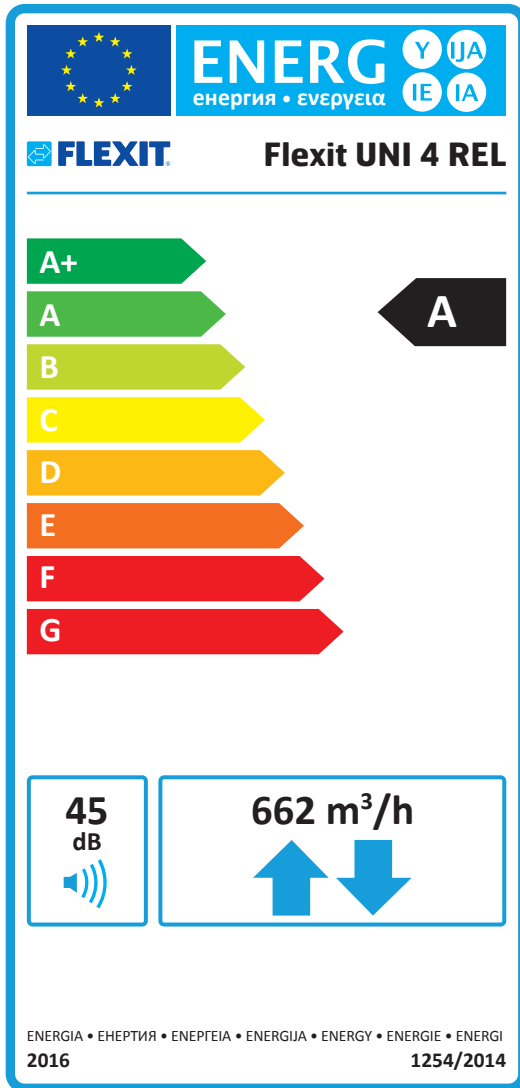

NO **LOKAL BEHOVSTYRING** - Styling med sensor for ulike soner
Tilbehør: Avansert panel + CO₂-føler/bevegelsesvakt + spjæld
Resultat: Økt luftmengde i soner som har behov

SV **LOKAL BEHOVSTYRNING** - Styr med sensor för olika zoner
Utrustning: Avancerad panel + CO₂-sensor/rörelsesvakt + spjæld
Resultat: Ökad luftmängd i de zoner som har behov

DA **LOKAL BEHOVSSYRNING** - Styling med sensor til forskellige zoner
Tilbehør: Avanceret panel + CO₂-sensor/bevægelsesvagt + spjæld
Resultat: Øget luftmængde i zoner, der har behov for det

FI **PAIKALLINEN TARVEOHJAUS** - Ohjaus, jossa on anturi eri alueille
Varusteet: Lisäsäätöpaneeli + CO₂-tunnistin/liikevahti + pelti
Tulos: Ilmamäärän kasvu alueilla, joilla tarvitaan

EN **LOCAL DEMAND CONTROL** - Sensor control for different zones
Accessories: Advanced panel + CO₂-sensor/ motion sensor + damper
Result: Increased air flow rate in zones that need it

NO **CENTRAL BEHOVSTYRING** - Styling med sensor for del av/hel bygning
Tilbehør: Avansert panel + CO₂-føler/bevegelsesvakt
Resultat: Økt luftmengde for hele bygningen

SV **CENTRAL BEHOVSTYRNING** - Styr med sensor för del av/hel byggnad
Utrustning: Avancerad panel + CO₂-sensor/rörelsesvakt
Resultat: Ökad luftmängd för hela byggnaden

DA **CENTRAL BEHOVSSYRNING** - Styling med sensor af del af/hel bygning
Tilbehør: Avanceret panel + CO₂-sensor/bevægelsesvagt
Resultat: Øget luftmængde til hele bygningen

FI **KESKITETTYÄ TARVEOHJAUSTA** - Ohjaus, jossa on anturi
rakennuksen osalle tai koko rakennukselle
Varusteet: Lisäsäätöpaneeli + CO₂-tunnistin/ liikevahti
Tulos: Ilmamäärän kasvu koko rakennuksessa

EN **CENTRAL DEMAND CONTROL** - Sensor control for part of/whole building
Accessories: Advanced panel + CO₂-sensor/ motion sensor
Result: Increased air flow for whole building

NO **TIDSUR** - Styling med tidsur
Tilbehør: Avansert panel
Resultat: Økt luftmengde for hele bygningen

SV **TIDUR** - Styr med tidur
Utrustning: Avancerad panel
Resultat: Ökad luftmängd för hela byggnaden

DA **TIDSUR** - Styling med tidsur
Tilbehør: Avanceret panel
Resultat: Øget luftmængde til hele bygningen

FI **AJASTIN** - Ohjaus ajastimella
Varusteet: Lisäsäätöpaneeli
Tulos: Ilmamäärän kasvu koko rakennuksessa

EN **TIMER** - Timer control
Accessories: Advanced panel
Result: Increased air flow for whole building

NO **MANUELL KONTROL** - Styling med forseringsbryter
Tilbehør: Enkelt/avansert panel
Resultat: Økt luftmengde for hele bygningen

SV **MANUELL KONTROLL** - Styr med forceringsbrytare
Utrustning: Enkelt/Avancerad panel
Resultat: Ökad luftmängd för hela byggnaden

DA **MANUELL KONTROL** - Styling med forceringsbryder
Tilbehør: Enkelt/avanceret panel
Resultat: Øget luftmængde til hele bygningen

FI **MANUAALINEN HALLINTA** - Ohjaus tehokatkaisijalla
Varusteet: Peruspaneeli/lisäsäätöpaneeli
Tulos: Ilmamäärän kasvu koko rakennuksessa

EN **MANUAL CONTROL** - Forcing switch control
Accessories: Basic/advanced panel
Result: Increased air flow for whole building

UNI 4 RER
CTRL 0,65

UNI 4 RER
CTRL 0,85

UNI 4 RER
CTRL 0,95

UNI 4 RER
CTRL 1,0

ENERGY Y IJA
enerгия • ενεργεια IE IA

FLEXIT Flexit UNI 4 RER

A+
A
B
C
D
E
F
G

A

44 dB

660 m³/h

ENERGIA • ЕНЕРГИЯ • ΕΝΕΡΓΕΙΑ • ENERGIJA • ENERGY • ENERGIE • ENERGI
2016 1254/2014

ENERGY Y IJA
enerгия • ενεργεια IE IA

FLEXIT Flexit UNI 4 RER

A+
A
B
C
D
E
F
G

A

44 dB

660 m³/h

ENERGIA • ЕНЕРГИЯ • ΕΝΕΡΓΕΙΑ • ENERGIJA • ENERGY • ENERGIE • ENERGI
2016 1254/2014

ENERGY Y IJA
enerгия • ενεργεια IE IA

FLEXIT Flexit UNI 4 RER

A+
A
B
C
D
E
F
G

A

44 dB

660 m³/h

ENERGIA • ЕНЕРГИЯ • ΕΝΕΡΓΕΙΑ • ENERGIJA • ENERGY • ENERGIE • ENERGI
2016 1254/2014

ENERGY Y IJA
enerгия • ενεργεια IE IA

FLEXIT Flexit UNI 4 RER

A+
A
B
C
D
E
F
G

B

44 dB

660 m³/h

ENERGIA • ЕНЕРГИЯ • ΕΝΕΡΓΕΙΑ • ENERGIJA • ENERGY • ENERGIE • ENERGI
2016 1254/2014

- NO** **LOKAL BEHOVSTYRING** - Styring med sensor for ulike soner
Tilbehør: Avansert panel + CO₂-føler/bevegelsesvakt + spjæld
Resultat: Økt luftmengde i soner som har behov
- SV** **LOKAL BEHOVSTYRING** - Styr med sensor för olika zoner
Utrustning: Avancerad panel + CO₂-sensor/rörelsesvakt + spjæld
Resultat: Ökad luftmängd i de zoner som har behov
- DA** **LOKAL BEHOVSSYRING** - Styring med sensor til forskellige zoner
Tilbehør: Avanceret panel + CO₂-sensor/bevægelsesvagt + spjæld
Resultat: Øget luftmængde i zoner, der har behov for det
- FI** **PAIKALLINEN TARVEOHJAUS** - Ohjaus, jossa on anturi eri alueille
Varusteet: Lisäsäätöpaneeli + CO₂-tunnistin/liikevahti + pelti
Tulos: Ilmamäärän kasvu alueilla, joilla tarvitaan
- EN** **LOCAL DEMAND CONTROL** - Sensor control for different zones
Accessories: Advanced panel + CO₂-sensor/ motion sensor + damper
Result: Increased air flow rate in zones that need it

- NO** **CENTRAL BEHOVSTYRING** - Styring med sensor for del av/hel bygning
Tilbehør: Avansert panel + CO₂-føler/bevegelsesvakt
Resultat: Økt luftmengde for hele bygningen
- SV** **CENTRAL BEHOVSTYRING** - Styr med sensor för del av/hel byggnad
Utrustning: Avancerad panel + CO₂-sensor/rörelsesvakt
Resultat: Ökad luftmängd för hela byggnaden
- DA** **CENTRAL BEHOVSSYRING** - Styring med sensor af del af/hel bygning
Tilbehør: Avanceret panel + CO₂-sensor/bevægelsesvagt
Resultat: Øget luftmængde til hele bygningen
- FI** **KESKITETTYÄ TARVEOHJAUSTA** - Ohjaus, jossa on anturi rakennuksen osalle tai koko rakennukselle
Varusteet: Lisäsäätöpaneeli + CO₂-tunnistin/ liikevahti
Tulos: Ilmamäärän kasvu koko rakennuksessa
- EN** **CENTRAL DEMAND CONTROL** - Sensor control for part of/whole building
Accessories: Advanced panel + CO₂-sensor/ motion sensor
Result: Increased air flow for whole building

- NO** **TIDSUR** - Styring med tidsur
Tilbehør: Avansert panel
Resultat: Økt luftmengde for hele bygningen
- SV** **TIDUR** - Styr med tidur
Utrustning: Avancerad panel
Resultat: Ökad luftmängd för hela byggnaden
- DA** **TIDSUR** - Styring med tidsur
Tilbehør: Avanceret panel
Resultat: Øget luftmængde til hele bygningen
- FI** **AJASTIN** - Ohjaus ajastimella
Varusteet: Lisäsäätöpaneeli
Tulos: Ilmamäärän kasvu koko rakennuksessa
- EN** **TIMER** - Timer control
Accessories: Advanced panel
Result: Increased air flow for whole building

- NO** **MANUELL KONTROL** - Styring med forseringsbryter
Tilbehør: Enkelt/avansert panel
Resultat: Økt luftmengde for hele bygningen
- SV** **MANUELL KONTROLL** - Styr med forceringsbrytare
Utrustning: Enkelt/Avancerad panel
Resultat: Ökad luftmängd för hela byggnaden
- DA** **MANUELL KONTROL** - Styring med forceringsbryder
Tilbehør: Enkelt/avanceret panel
Resultat: Øget luftmængde til hele bygningen
- FI** **MANUAALINEN HALLINTA** - Ohjaus tehokatkaisijalla
Varusteet: Peruspaneeli/lisäsäätöpaneeli
Tulos: Ilmamäärän kasvu koko rakennuksessa
- EN** **MANUAL CONTROL** - Forcing switch control
Accessories: Basic/advanced panel
Result: Increased air flow for whole building